Unidade Escolar: “CEM Profº Geyner Rodrigues”

Data: 19/08/2024

- Não constatamos a realização da limpeza da caixa d’água da escola

- A sala de informática está abrigada na mesma sala que a turma do 5º ano regular. Dos 20 computadores somente oito deles possui acesso à internet. Nesta sala a lousa digital estava inoperante.

- O filtro instalado no refrigerador dos bebedouros aparente ser novo, porém não encontramos nenhum selo indicando a data da sua instalação.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

Unidade em reforma

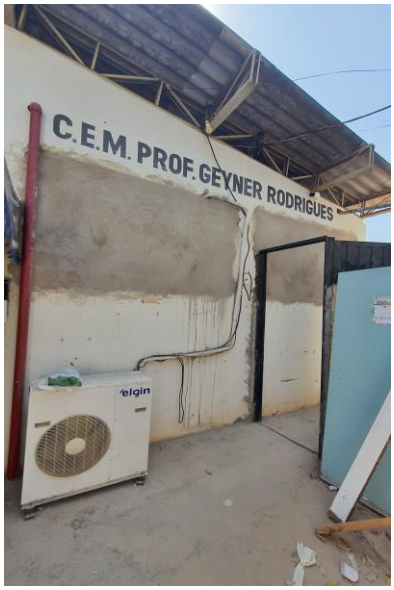

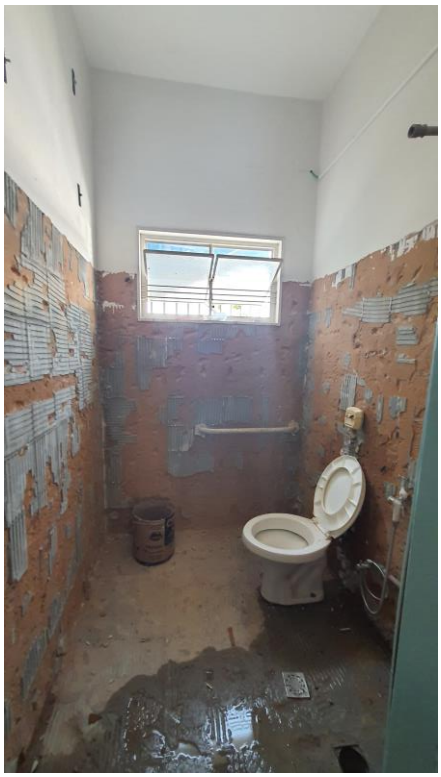

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR [illegible]
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.gov.br/pt-br/servicos/assinar-digitalmente e utilize o e-CAM | PROCESSO [illegible]